
DERINU:
Mažeikių savivaldybės merė
R. Matulaitienė
2026 m. spalio 1d.

TVIRTINU:
Generalinis direktorius
A. Čekanauskas
2026 m. SPALIO 1 d.

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ *MAŽEIKIŲ KATILINĖS*
TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2026/2027 m. APŠILDYMO SEZONUI

Vidutinė paros lauko temperatūra ^{0}C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama ^{0}C	Grįžtama ^{0}C
10	65,0	41,0
9	66,0	41,0
8	67,0	42,0
7	68,0	43,0
6	69,0	43,0
5	70,0	43,0
4	72,0	43,0
3	74,0	44,0
2	75,0	44,0
1	76,0	44,0
0	77,0	45,0
-1	78,0	46,0
-2	79,0	46,0
-3	80,0	46,0
-4	81,0	46,0
-5	82,0	46,0
-6	83,0	46,0
-7	85,0	47,0
-8	87,0	47,0
-9	88,0	47,0
-10	90,0	47,0
-11	91,0	48,0
-12	92,0	48,0
-13	93,0	48,0
-14	94,0	49,0
-15	95,0	49,0
-16	96,0	49,0
-17	97,0	50,0
-18	97,0	50,0
-19	98,0	50,9
-20	99,0	51,0
-21	99,7	51,0

$T_{V\ patalpų}$ = 18°C
Leistini vidutiniai paros nukrypimai +/- 5%
Paduodamo termofikacinio vandens slėgis – 6,2 bar.
Grįžtamo termofikacinio vandens slėgis – 3,0 bar.
Skaičiuotinas šilumnešio kiekis G ~ 962 m^3/h
Nešildymo periodo metu šilumos tiekimas vykdomas tokiu grafiku:
Paduodamas slėgis 5,3 bar., temperatūra 65 C° ;
Grįžtamas slėgis 4,1 bar., temperatūra ne daugiau 41 C°.

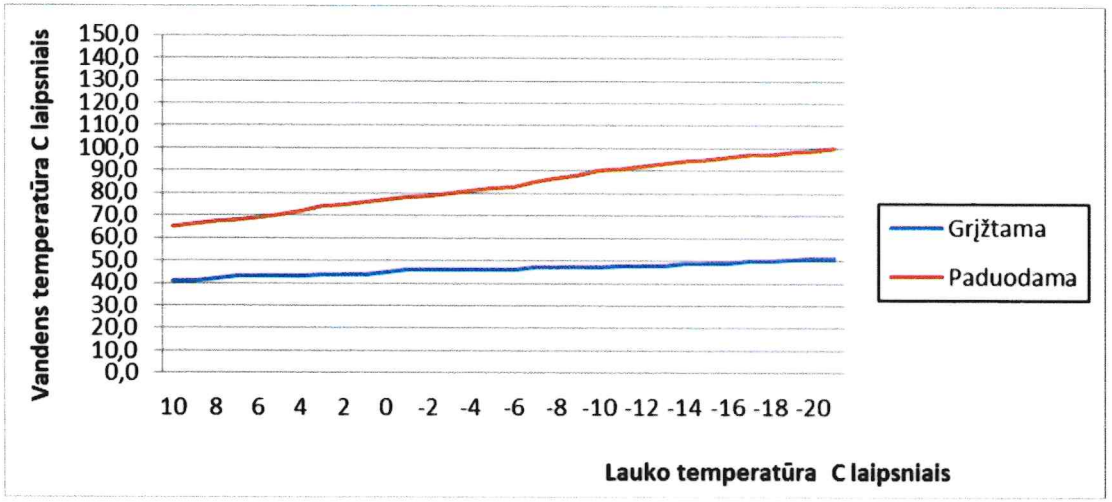

SUDERINTA:
Technikos direktorius
I. Klasauskas
2026 m. SPALIO 1d.

Ruošė:
GTT vadovas
S. Šlyžius
2026 m. SPALIO 1d.