
DERINU:
Mažeikių savivaldybės merė
R. Matulaitienė
2026 m. spalio 1d.

TVIRTINU:
Generalinis direktorius
A. Čekanauskas
2026 m. SPALIO 1 d.

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ *VIEKŠNIŲ KATILINĖS*
TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2026/2027 m. APŠILDYMO SEZONUI

$T_{V\ patalpų}$ = 18°C
Leistini vidutiniai paros nukrypimai +/- 5%
Paduodamo termofikacinio vandens slėgis – 5,8 bar.
Grįžtamo termofikacinio vandens slėgis – 3,5 bar.

Vidutinė paros lauko temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		
	Paduodama °C	Grįžtama °C	Rekomend. po pamaišymo °C
10	70,0	44,0	35,8
9	70,0	43,5	37,8
8	70,0	43,1	39,7
7	70,0	42,5	41,2
6	70,0	42,2	43,1
5	70,0	41,8	44,5
4	70,0	41,4	46,5
3	70,0	41,3	47,9
2	70,0	41,2	49,8
1	70,0	41,0	51,3
0	70,0	41,4	53,2
-1	70,0	41,9	54,6
-2	70,0	42,4	56,6
-3	70,0	42,9	58,0
-4	70,0	43,4	59,4
-5	70,0	43,9	61,3
-6	70,0	44,3	62,8
-7	70,0	44,8	64,2
-8	70,0	45,4	65,6
-9	70,0	45,7	67,0
-10	71,0	46,0	68,9
-11	72,0	46,8	70,4
-12	73,0	47,7	71,8
-13	74,5	48,5	73,2
-14	76,0	49,4	74,6
-15	77,5	50,3	75,6
-16	79,0	51,1	78,0
-17	80,5	52,0	79,4
-18	82,0	52,9	80,8
-19	83,0	53,8	82,2
-20	84,0	54,6	83,6
-21	85,0	55,3	85,0

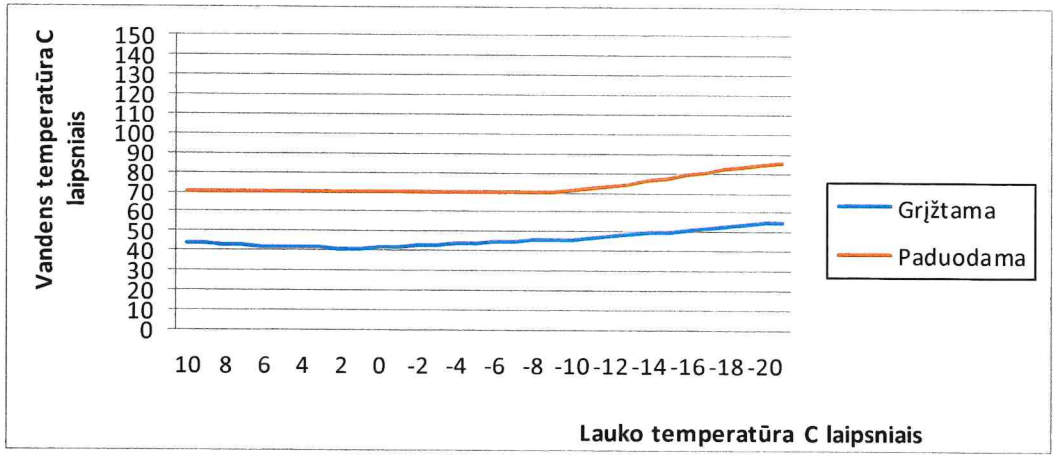

SUDERINTA:
Technikos direktorius
I. Klasauskas
2026 m. SPALIO 1 d.

RUOŠĖ:
GTT vadovas
S. Šlyžius
2026 m. SPALIO 1 d.