


TVIRTINU:  
Mažeikių savivaldybės administracijos direktorius  
S. Siurys  
2022 m. 08.30.

TVIRTINU:  
Generalinis direktorius  
A. Čekanauskas  
2022 m. 08.30.

**UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ MAŽEIKIŲ KATILINĖS  
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS  
2022/2023 m. APŠILDYMO SEZONUI**

TV patalpų = 18°C  
Leistini vidutiniai paros nukrypimai +/- 5%  
Paduodamo termofikacinio vandens slėgis – 6,2 bar.  
Grįžtamo termofikacinio vandens slėgis – 3,0 bar.  
Skačiuotinas šilumnešio kiekis G ~ 962 m³/h  
*Nešildymo periodo metu šilumos tiekimas vykdomas tokiu grafiku:*  
Paduodamas slėgis 5,3 bar., temperatūra 65 C° ;  
Grįžtamas slėgis 4,1 bar., temperatūra ne daugiau 41 C°.

Vidutinė paros lauko temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama °C	Grįžtama °C
10	65.0	41.0
9	66.0	41.0
8	67.0	42.0
7	68.0	43.0
6	69.0	43.0
5	70.0	43.0
4	71.0	43.0
3	72.0	44.0
2	73.0	44.0
1	74.0	44.0
0	76.0	45.0
-1	77.0	46.0
-2	79.0	46.0
-3	80.0	46.0
-4	81.0	46.0
-5	82.0	46.0
-6	83.0	46.0
-7	85.0	47.0
-8	87.0	47.0
-9	88.0	47.0
-10	90.0	47.0
-11	91.0	48.0
-12	92.0	48.0
-13	93.0	48.0
-14	94.0	49.0
-15	95.0	49.0
-16	96.0	49.0
-17	97.0	50.0
-18	97.0	50.0
-19	98.0	50.9
-20	99.0	51.0
-21	99.7	51.0

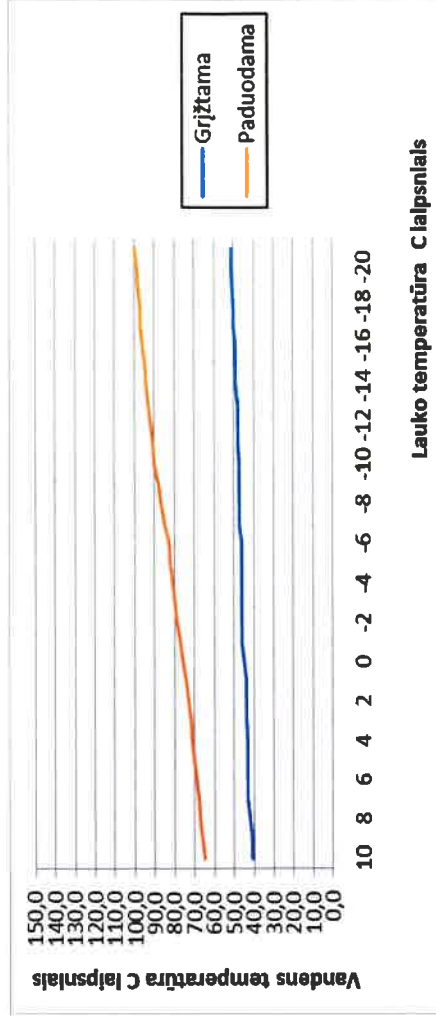

SUDERINTA:  
Technikos direktorius  
I. Klasauskas  
2022 m. 08.30.

Ruošė:  
GTT vadovas  
S. Kleimanskis  
2022 m. 08.30.